

「初診外来で困らない！呼吸器内科鑑別診断スキルアップ」〈1版1刷〉正誤表
(2019年7月現在)

「初診外来で困らない！呼吸器内科鑑別診断スキルアップ」〈1版1刷〉をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正・加筆させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。


95頁 下から4行め

[2019/7/1更新]

(誤) [図9]

(正) [図13]

[図13] の該当図が抜け落ちていました。下図が該当の [図13] です。これによって以降の本文中番号ならびに対応する図番号が一つずつ繰り下がります。

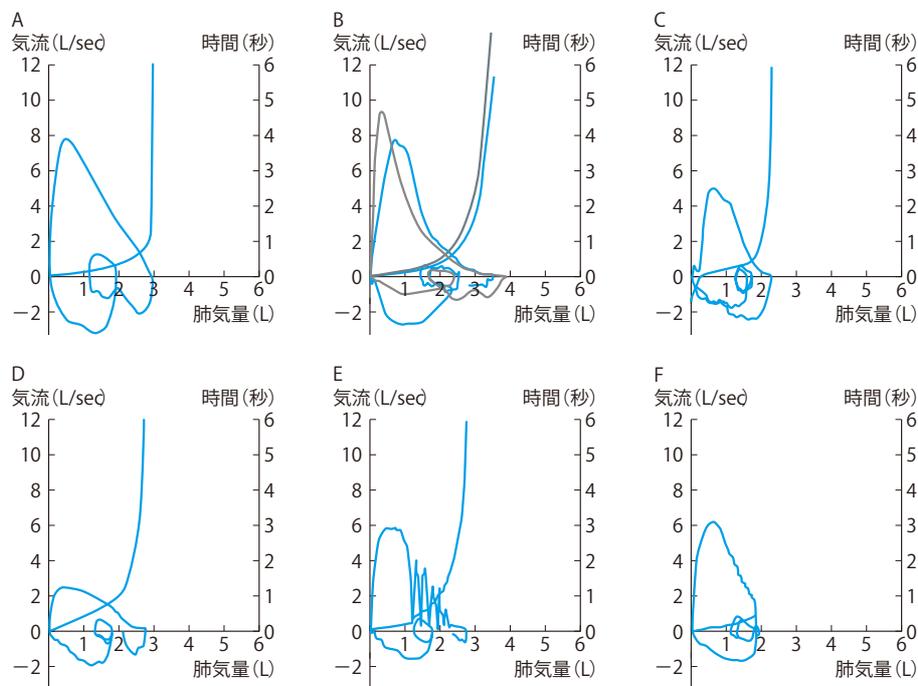

[図13] 良好なフローボリューム曲線と不良な曲線の例 (日本呼吸器学会肺生理専門委員会, 編. 呼吸機能検査ガイドライン. 東京: メディカルレビュー社; 2004²⁾より)

執筆者 (執筆順)

[2019/5/28更新]

(誤) 中村 孝人 星が丘医療センター呼吸器内科部長/総合内科部長

(正) 中村 孝人 星ヶ丘医療センター呼吸器内科部長/総合内科部長

11頁 上から1行め

(誤) ……メモニクスがある

(正) ……ネモニクスがある